

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 355MA4-SDN-Б1-F2-S3-IP55-У2-IE2 250/1500-В35

1	Мощность, кВт	250
2	Напряжение, В	380/660
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	95.1
5	Cosφ	0.9
6	Ток, А	406/234
7	I_p/I_n	7.1
8	M_p/M_n	2
9	M_{max}/M_n	2.2
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	NU322 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6322
17	Климатическое исполнение	У2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (В35)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика
22	Токоизоляция	Токоизолированный подшипник с неприводной стороны

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:


должность подпись Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Габаритный чертёж

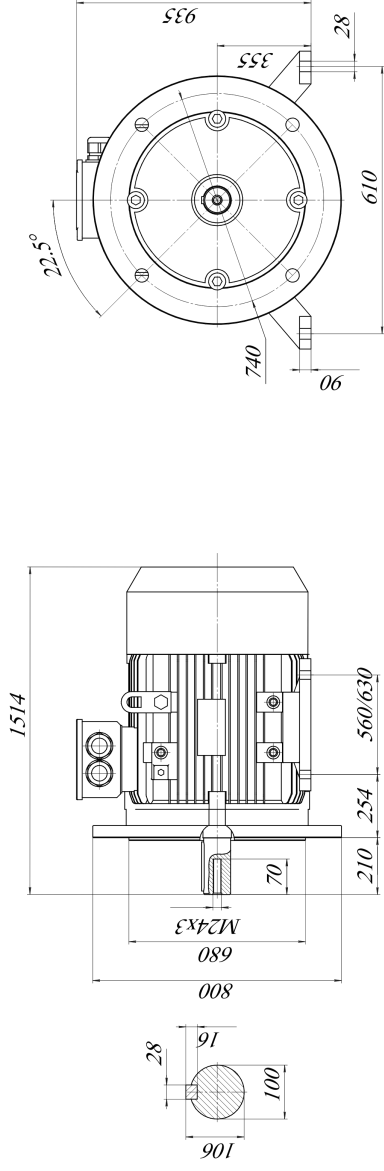


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ
Ф.И.О.	Ф.И.О.

Имя/Ист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
				2

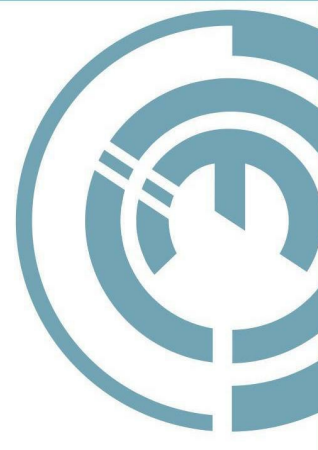

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------